


Agrow

ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมแบบรวม

Envirometal Control in Greenhouses

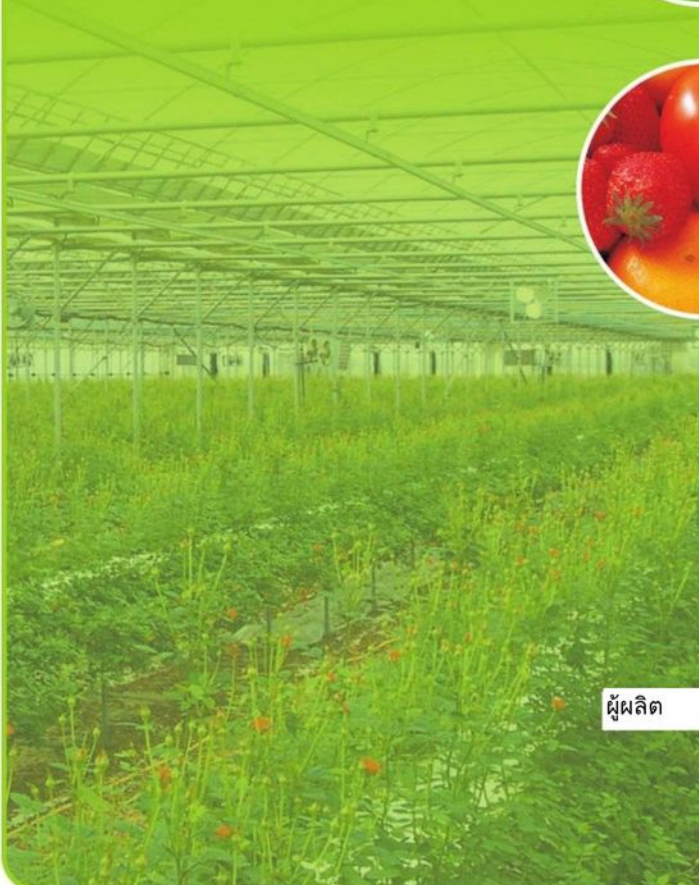

ผู้ผลิต

Hangaram Agricultural Development (มี.ค. 2025)


Gangwon-do, Wonju-si, Hoje-myeon, Umugae-ro 274

TEL : (033) 747-5114, 731-7377

FAX : (033) 746-1909, 731-9877

Agrow

ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมแบบรวม Envirometal Control in Greenhouses

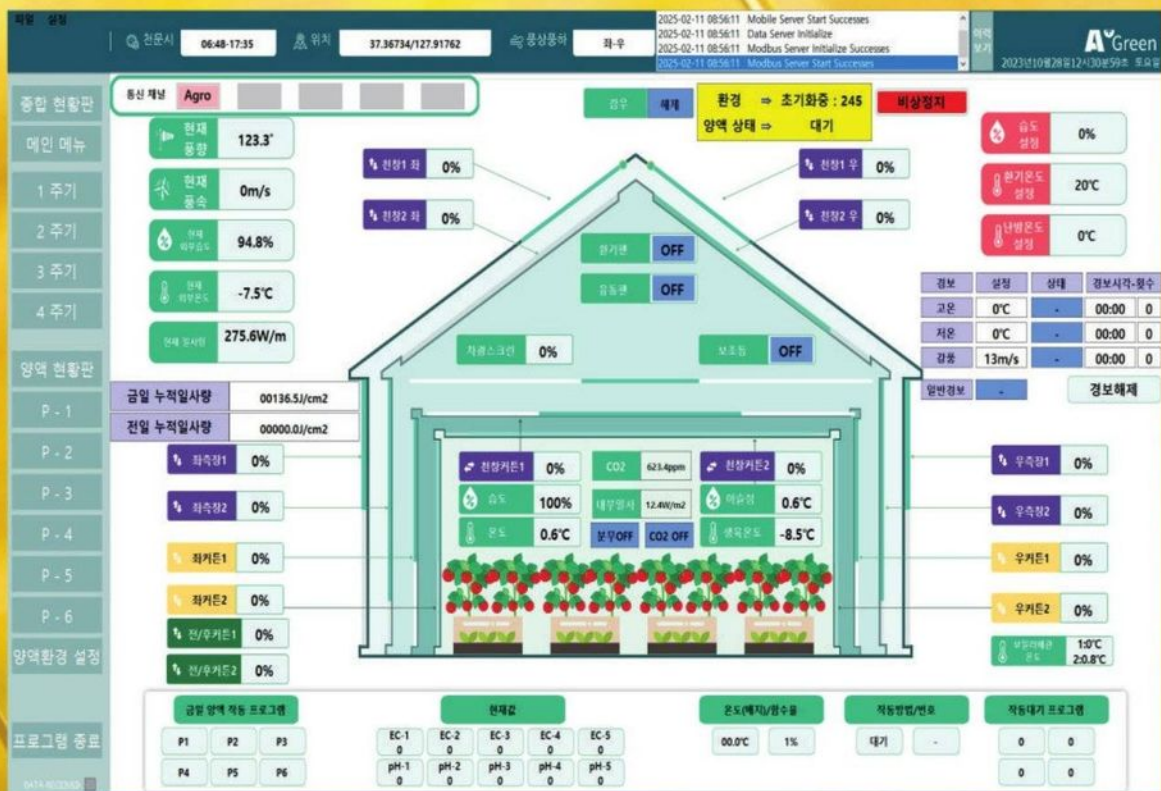

ระบบรวมควบคุมสภาพแวดล้อม + โปรแกรมเครื่องจ่ายสารละลาย

Hangaram Agricultural Development

Gangwon-do, Wonju-si, Hoje-myeon, Umugae-ro 274

TEL : (033) 747-5114, 731-7377

FAX : (033) 746-1909, 731-9877

www.agrow.co.kr

□ รูปลักษณ์และโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ในแคตตาล็อกนี้อาจเปลี่ยนแปลงบางส่วนโดยไม่แจ้งล่วงหน้าเพื่อการปรับปรุง

ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมแบบรวม

A⁺-green

Model No. HPAG-8001



มือถือ



หน้าจอ PC ควบคุมสภาพแวดล้อม



A ⁺ green ข้อมูล									
วันที่	เวลา	อุณหภูมิ	ความชื้น	CO2	แสง	ลม	น้ำ	สถานะ	หมายเหตุ
2022-02-11	09:00-10:00	21.0°C	80%	506.2W/m²	21.5°C	10.0m/s	10.0m³	ON	ปกติ
2022-02-11	10:00-11:00	19.4°C	55%	895.3W/m²	12.0°C	20.0m/s	10.0m³	ON	ปกติ
2022-02-11	11:00-12:00	20.7°C	65%	1017.5W/m²	15.0°C	10.0m/s	10.0m³	ON	ปกติ
2022-02-11	12:00-13:00	20.7°C	65%	1017.5W/m²	15.0°C	10.0m/s	10.0m³	ON	ปกติ
2022-02-11	13:00-14:00	20.7°C	65%	1017.5W/m²	15.0°C	10.0m/s	10.0m³	ON	ปกติ
2022-02-11	14:00-15:00	20.7°C	65%	1017.5W/m²	15.0°C	10.0m/s	10.0m³	ON	ปกติ
2022-02-11	15:00-16:00	20.7°C	65%	1017.5W/m²	15.0°C	10.0m/s	10.0m³	ON	ปกติ
2022-02-11	16:00-17:00	20.7°C	65%	1017.5W/m²	15.0°C	10.0m/s	10.0m³	ON	ปกติ
2022-02-11	17:00-18:00	20.7°C	65%	1017.5W/m²	15.0°C	10.0m/s	10.0m³	ON	ปกติ
2022-02-11	18:00-19:00	20.7°C	65%	1017.5W/m²	15.0°C	10.0m/s	10.0m³	ON	ปกติ
2022-02-11	19:00-20:00	20.7°C	65%	1017.5W/m²	15.0°C	10.0m/s	10.0m³	ON	ปกติ
2022-02-11	20:00-21:00	20.7°C	65%	1017.5W/m²	15.0°C	10.0m/s	10.0m³	ON	ปกติ
2022-02-11	21:00-22:00	20.7°C	65%	1017.5W/m²	15.0°C	10.0m/s	10.0m³	ON	ปกติ
2022-02-11	22:00-23:00	20.7°C	65%	1017.5W/m²	15.0°C	10.0m/s	10.0m³	ON	ปกติ
2022-02-11	23:00-00:00	20.7°C	65%	1017.5W/m²	15.0°C	10.0m/s	10.0m³	ON	ปกติ



A⁺-Green ตัวควบคุม (ควบคุมโรงเรือน)



เครื่องจ่ายสารละลาย



หน้าจอ PC เครื่องจ่ายสารละลาย



สถานีอากาศ

[รายละเอียดสินค้า]

- ➔ ข้อมูลตำแหน่งโรงเรือน เลือกเวลาดาราศาสตร์ / เวลาปกติ
- ➔ ควบคุมแบบรวม / ควบคุมอุณหภูมิ — เลือกหรือใช้ร่วมกันได้
- ➔ ควบคุมแบบสัดส่วนและอินทิกรัล ค่าดัชนีสัดส่วนอัตโนมัติ
- ➔ ตั้งช่วงเวลารอบ 1~4 และควบคุมร่วมกับเครื่องจ่ายสารละลาย
- ➔ รวมโปรแกรมควบคุมสภาพแวดล้อม + โปรแกรมเครื่องจ่ายสารละลาย
- ➔ ภายใต้การควบคุมสภาพแวดล้อม กำหนดโปรแกรมให้เครื่องจ่ายสารละลายทำงานร่วมหรือแยกได้
- ➔ สอบถามความต้องการเพิ่มเติมได้